


新しい配水池を建設しています！

現在、上水道課では吉田地区配水施設整備事業として来年3月末完成を目指し、野村配水池として丘中学校北側の敷地に1,200㎡のステンレス配水池、流量計室、管理棟を建設しています。

この施設は、上西条配水池、床尾受水池、郷原配水池、片丘西部配水池に次いで市内で5番目となる応急給水拠点施設で、地震などの災害時に配水池から直接給水車等へ補給したり、飲料水の給水所として使用することができます。

この施設から、平成30年度に稼動するエプソン(株)広丘事業所新工場への給水が行われると共に、将来的な吉田地区の水需要への対応として、事故等の断水リスクの低減、給水区域のバックアップ体制など今まで以上に安定した水の供給と災害に強い水道施設の構築を図ります。

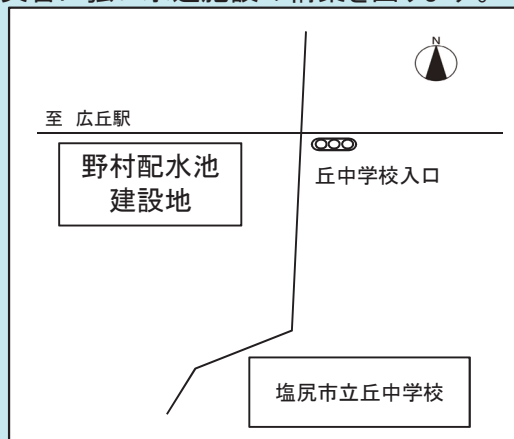

◇野村配水池の位置図



◇建設中のステンレス配水池

【お願い】下水道へ異物を流さないで！

下水道の誤った利用や異物の混入は、下水道管のつまりや下水を処理する機械の故障により、下水道が使用できなくなるトラブルの原因となります。異物や油などを流さないよう、皆様の適正な排水をお願いします。

◆下水道に流してはいけないもの

水に溶けない紙類(ティッシュ、おしりふき、ウエットティッシュ、おむつ等)、布類、プラスチック、ビニール類、毛髪、油脂類

◆油を大量に使う店舗等の皆様へ

グリース阻集器(グリーストラップ)の適正な管理をお願いします。

< 清掃管理の目安 >

- ・バスケットに溜まったゴミ等の除去(毎日)
- ・浮上した油脂分等の除去(週1回)
- ・底部に溜まった沈殿物等の除去及び槽内の清掃(月1回)



← 下水管の中に堆積した異物の写真。
水に溶けない固形物のもののほか、油脂類も冷えて固まり、少しずつ大きくなることでつまりの原因となります。

分ちゃん 嶺ちゃんからのお願い！！

凍結防止対策をしっかりと！




嶺ちゃん

寒くなったね。これからの時期は、水道管が凍結するから、しっかり凍結防止対策をしないと大変だよ！水道管が凍結すると、水が出なくなるだけでなく、破裂してしまったら修理の費用がかかってしまうからね。

●凍結防止の3つのポイントを教えるね！

- ①凍結防止帯を取り付けよう。
- ②不凍栓を閉めよう。
- ③メーターボックス内に、発泡スチロールなどを詰めたビニール袋を入れて、メーターを保温しよう。



分ちゃん


平成28年度決算の概要について

◆水道事業の経営状況◆

事業運営については、安全でおいしい水道水の安定供給や、水道システムの最適化による持続可能な水道を目指し、水道施設の機能維持に取組みました。

事業収益については、給水戸数の微増により、給水収益は増収となりましたが、前年度は地方公営企業会計制度見直しに伴い、引当金の要件を満たさなくなった修繕引当金を特別利益に戻れることとしたため、総収益は減額となりました。一方、費用では、企業債の補償金免除繰上償還の効果により支払利息の減額となりましたが、減価償却費の増額、鉛製給水管解消工事や水道料金等賦課徴収業務委託に伴う料金事務所改修工事などの修繕費が増額となり、総費用は増額となりました。しかし、当年度純損益は前年度と同様に利益となりました。

水道事業においては、人口減少社会を迎え、給水収益が減収するなかで、浄水場などの大規模な更新や改築、耐震化などを控えていることから、今後も経営の健全化に配慮した計画的かつ効率的な事業運営に努めていきます。

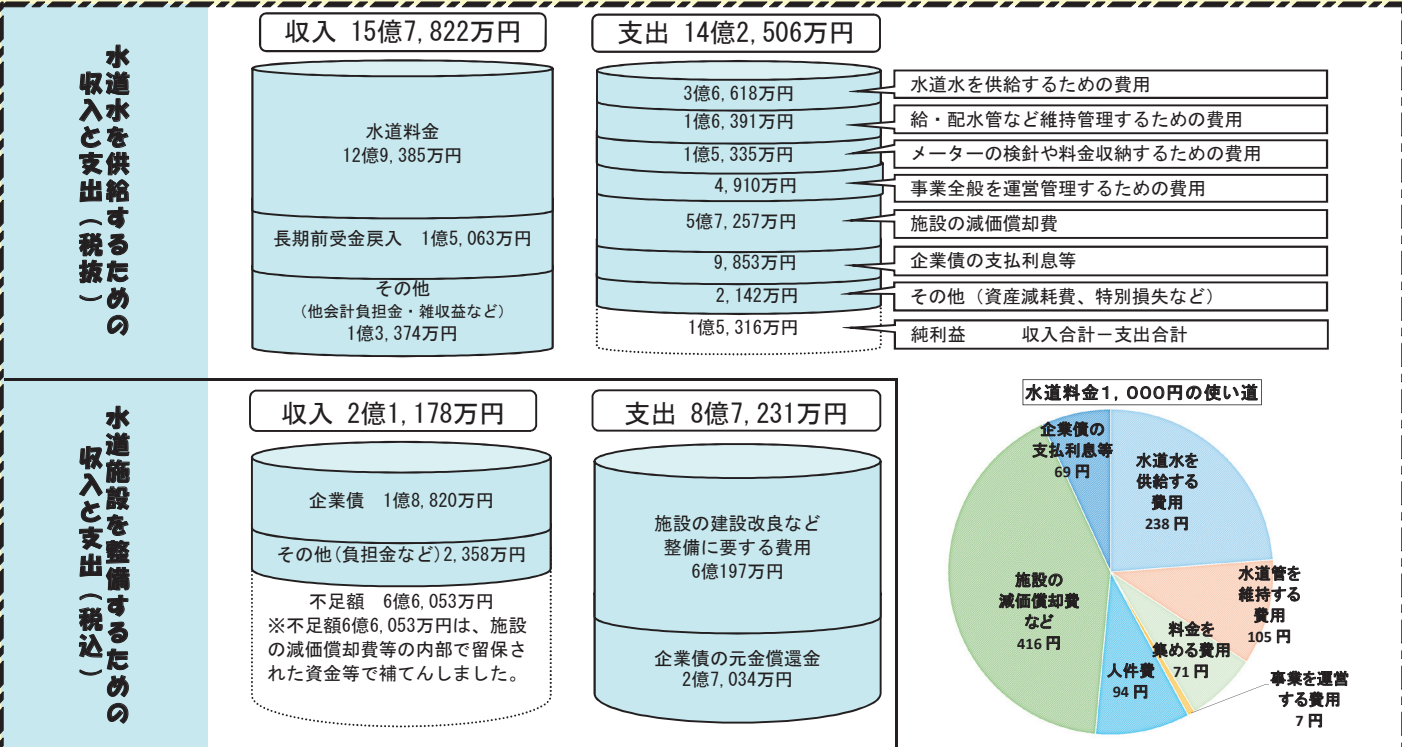

◆下水道事業の経営状況◆

事業運営については、不断の下水処理や施設の延命化などによる持続可能な下水道を目指し、下水道施設の機能維持と増進に取組みました。

事業収益については、水洗化人口の微増などにより、下水道使用料は増収となりましたが、前年度は地方公営企業会計制度見直しに伴い、引当金の要件を満たさなくなった修繕引当金を特別利益に戻れることとしたため、総収益は大幅に減額となりました。一方、費用では、企業債の補償金免除繰上償還の効果により支払利息は減額となりましたが、施設の委託料や修繕費が増額となり、総費用は増額となりました。しかし、当年度純損益は前年度と同様に利益となりました。

下水道事業においては、人口減少社会を迎え、下水道使用料の減収が見込まれるなかで、多額な企業債の借入れによる償還、浄化センターなど施設の大規模な改築や耐震化などを控えていることから、今後も経営の健全化に配慮した計画的かつ効率的な事業運営に努めていきます。

